


TERITORIJAS ESOŠĀ IZMANTOŠANA



APZĪMĒJUMI:

-----	Lokāplānojuma teritorija
-----	Ciema robeža
██████	Būves
██████	Brauktuvēs, laukumi, ietves
██████	Zajā zona
██████	Degvielas uzpildes stacijas aprīkojuma iekārtas
—	Sarkanā līnija (ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu)
—	Ūdensvads
—	Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvads
—	Lietus kanalizācijas pašteces cauruļvads
—	0.4 kV zemsprieguma elektrolīnija
—	6-20 kV vidsprieguma elektrolīnija
—	Elektronisko sakaru kabelis
—	Apgaismes kabelis
—	Pazemes siltumtrase (nedarbojoša)
→	Transporta kustības virzieni

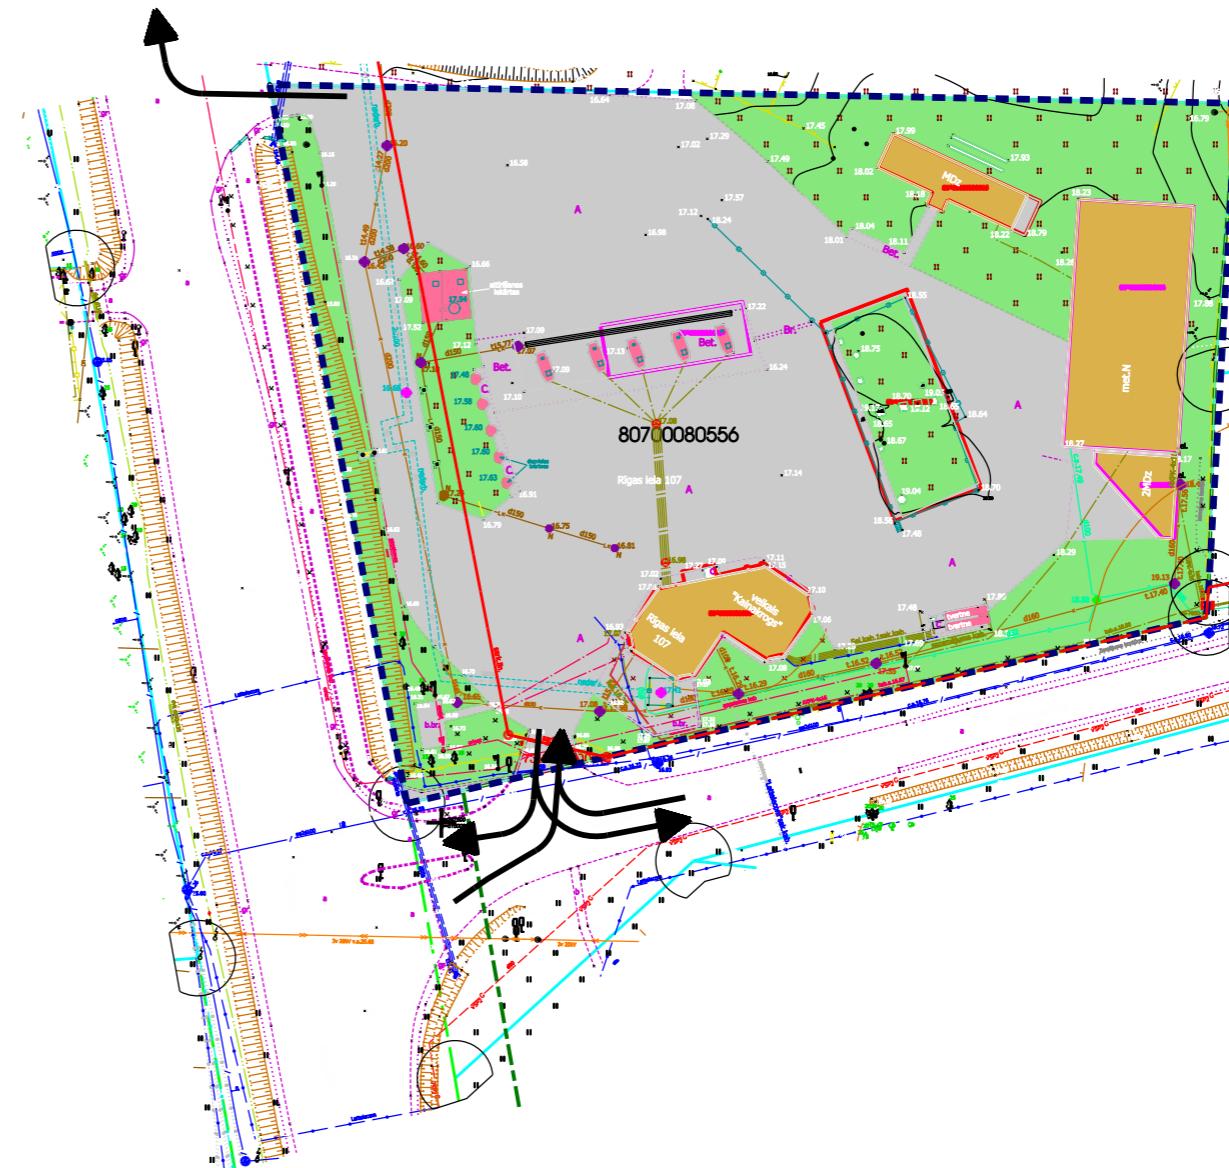

Mērogs 1:1000

0 10 20 50 100 m

Lokāplānojuma 1. reedkācija nodota publiskajai apspriešanai ar 2016. gada 28. janvāra Kekavas novada domes lēmumu 2. § 3. "Par lokāplānojuma teritorijas plānojumiem nekustamajā ipašumā Rīgas iela 107, Kekava, Kekavas pagastā, Kekavas novada nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu sagremšanai" (protokols Nr.4.)

Kekavas novada domes priekšsēdētājs:
A. Damlics _____
2016. gada _____

TERITORIJAS ESOŠĀ IZMANTOŠANA

Lokāplānojums teritorijas plānojumiem nekustamajā ipašumā Rīgas iela 107, Kekava, Kekavas pagastā, Kekavas novadā

Kekavas novada domes priekšsēdētājs: _____ A. Damlics _____


Izstrādes vadītājs Telpiskās plānošanas daļas vadītājs J. Krīzanovskis _____

Izstrādāja Teritorijas plānotāja L. Sīja _____

1. LAPA NO 3 M 1:1000 1mm kartē atbilst 1.0 m dabā

PIEZĪMES:

- Izmantota topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000, Latvijas Ģeotelpiskās Informācijas aģentūra, 2009.gads.
- Izmantoti Valsts zemes dienesta kadastra informācijas dati.
- Latvijas ģeodēziskā koordinātu sistēma LKS- 92 TM.
- Mēroga koeficients 0.9996.

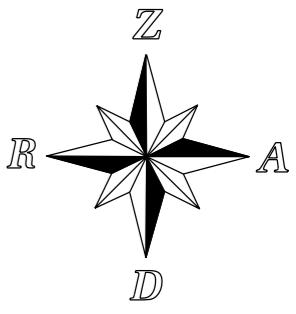


FUNKCIJONĀLAIS ZONĒJUMS



APZĪMĒJUMI:

— · — · — · — · —	Lokāplānojuma teritorija
— · — · — · — · —	Ciema robeža
■	Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1)
■	Satiksmei infrastruktūras objektu teritorija (TL) (paliek līdz šim noteiktajā teritorijā)
— · — · — · — · —	Ūdensvads
— · — · — · — · —	Sadzīves kanalizācijas pašteces caurulvads
— · — · — · — · —	Lietus kanalizācijas pašteces caurulvads
— · — · — · — · —	0.4 kV zemsprieguma elektrolīnija
— · — · — · — · —	6-20 kV vidsprieguma elektrolīnija
— · — · — · — · —	Elektronisko sakaru kabelis
— · — · — · — · —	Apgaismes kabelis
— · — · — · — · —	Pazemes siltumtrase (nedarbojoša)
→	Transporta kustības virzieni

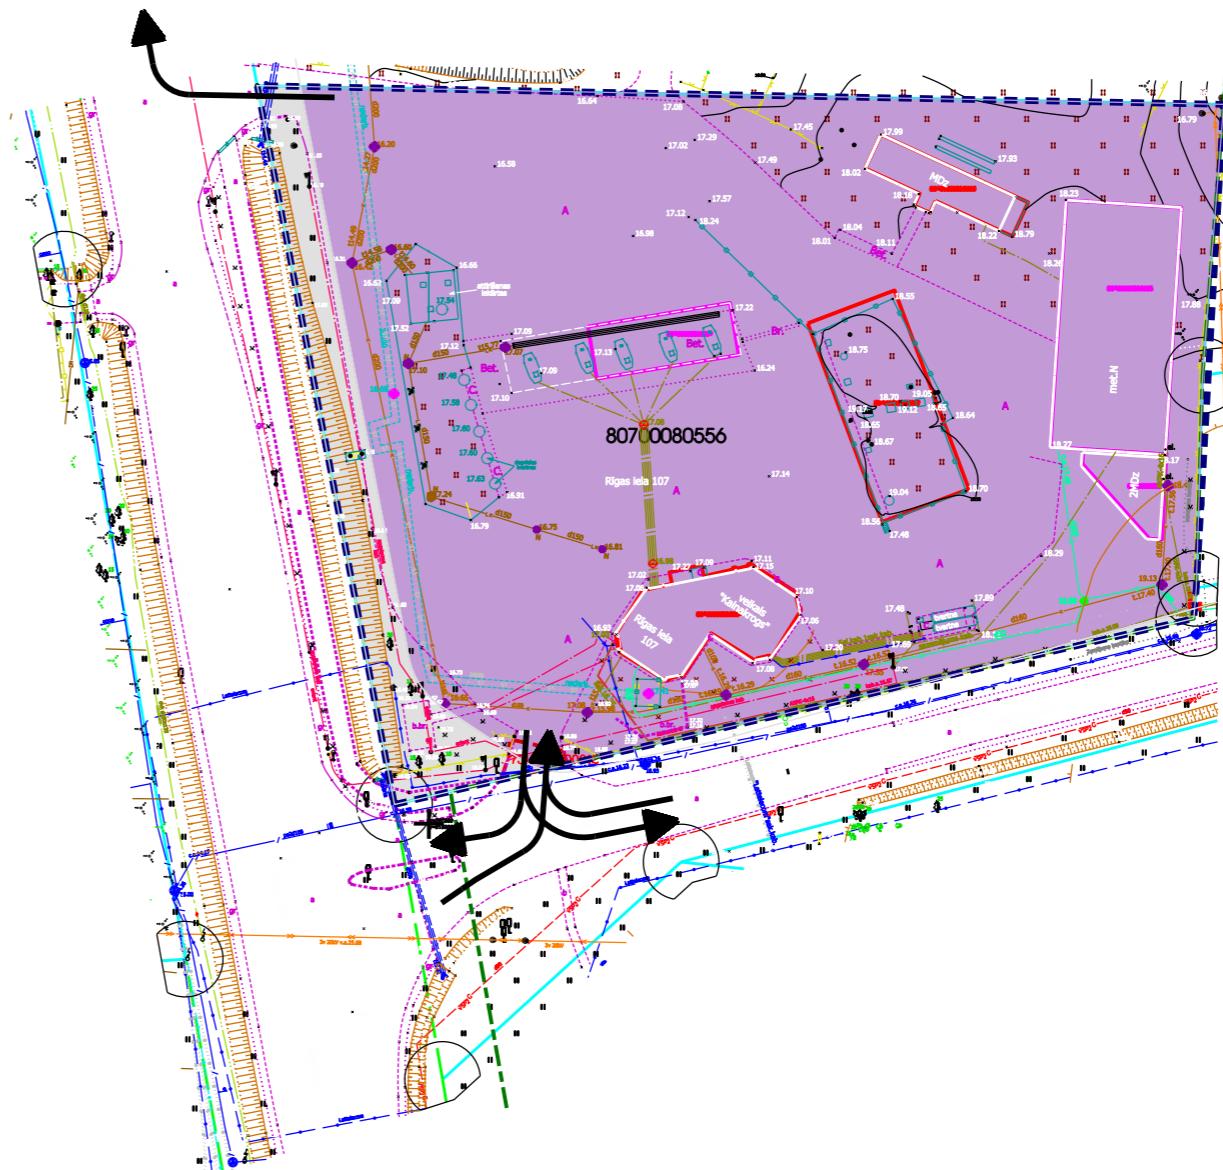

Mērogs 1:1000

0 10 20 50

100

m

Lokāplānojuma 1. reādakcija nodota publiskajai apspriešanai ar 2016. gada 28. janvāra
Kekavas novada domes lēmumu 2. § 3. "Par lokāplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem
nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, Kekavā, Kekavas pagastā, Kekavas novadā
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai" (protokols Nr.4.)

Kekavas novada domes priekšsēdētājs:
A. Damlics _____
2016. gada _____


FUNKCIJONĀLAIS ZONĒJUMS

Lokāplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107,
Kekavā, Kekavas pagastā, Kekavas novadā

Kekavas novada domes priekšsēdētājs:		
Izstrādes vadītājs	Telpiskās plānošanas dejas vadītājs J. Krīzānovsks	
Izstrādāja	Teritorijas plānotāja L. Sāja	
2. LAPA NO 3	M 1:1000	1mm kartē atbilst 1.0 m dabā

PIEZĪMES:

- Izmantota topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000, Latvijas Geotelpiskās Informācijas aģentūra, 2009.gads.
- Izmantoti Valsts zemes dienesta kadastra informācijas dati.
- Latvijas ģeodēziskā koordinātu sistēma LKS- 92 TM.
- Mēroga koeficients 0.9996.

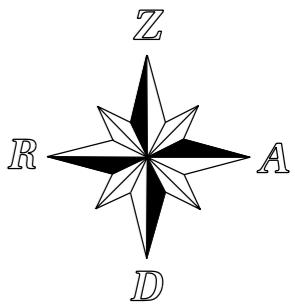


AIZSARGJOSLAS UN APGRŪTINĀJUMI



APZĪMĒJUMI:

	Lokāplānojuma teritorija
	Ciema robeža
	Ūdensvads
	Sadzīves kanalizācijas pašteces caurulvads
	Lietus kanalizācijas pašteces caurulvads
	0.4 kV zemsprieguma elektroliņija
	6-20 kV vidsprieguma elektroliņija
	Elektronisko sakaru kabelis
	Apgaismes kabelis
	Pazemes siltumtrase (nedarbojoša)
	Sarkanā līnija (ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu)
	Būvlaide
	Kīmiskā aizsargjosla ap ūdens ķemšanas vietām
	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu
	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces lietus kanalizācijas vadu
	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap 0.4 kV zemsprieguma elektroliņiju
	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap 6- 20 kV vidsprieguma elektroliņiju
	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru kabeli
	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap apgaismes kabeli
	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumtrasi
	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar atklātiem grāvjiem
	Drošības aizsargjosla ap degvielas uzpildes stacijām un degvielas uzpildes iekārtām
	Ceļa servitūta teritorija
	Transporta kustības virzieni

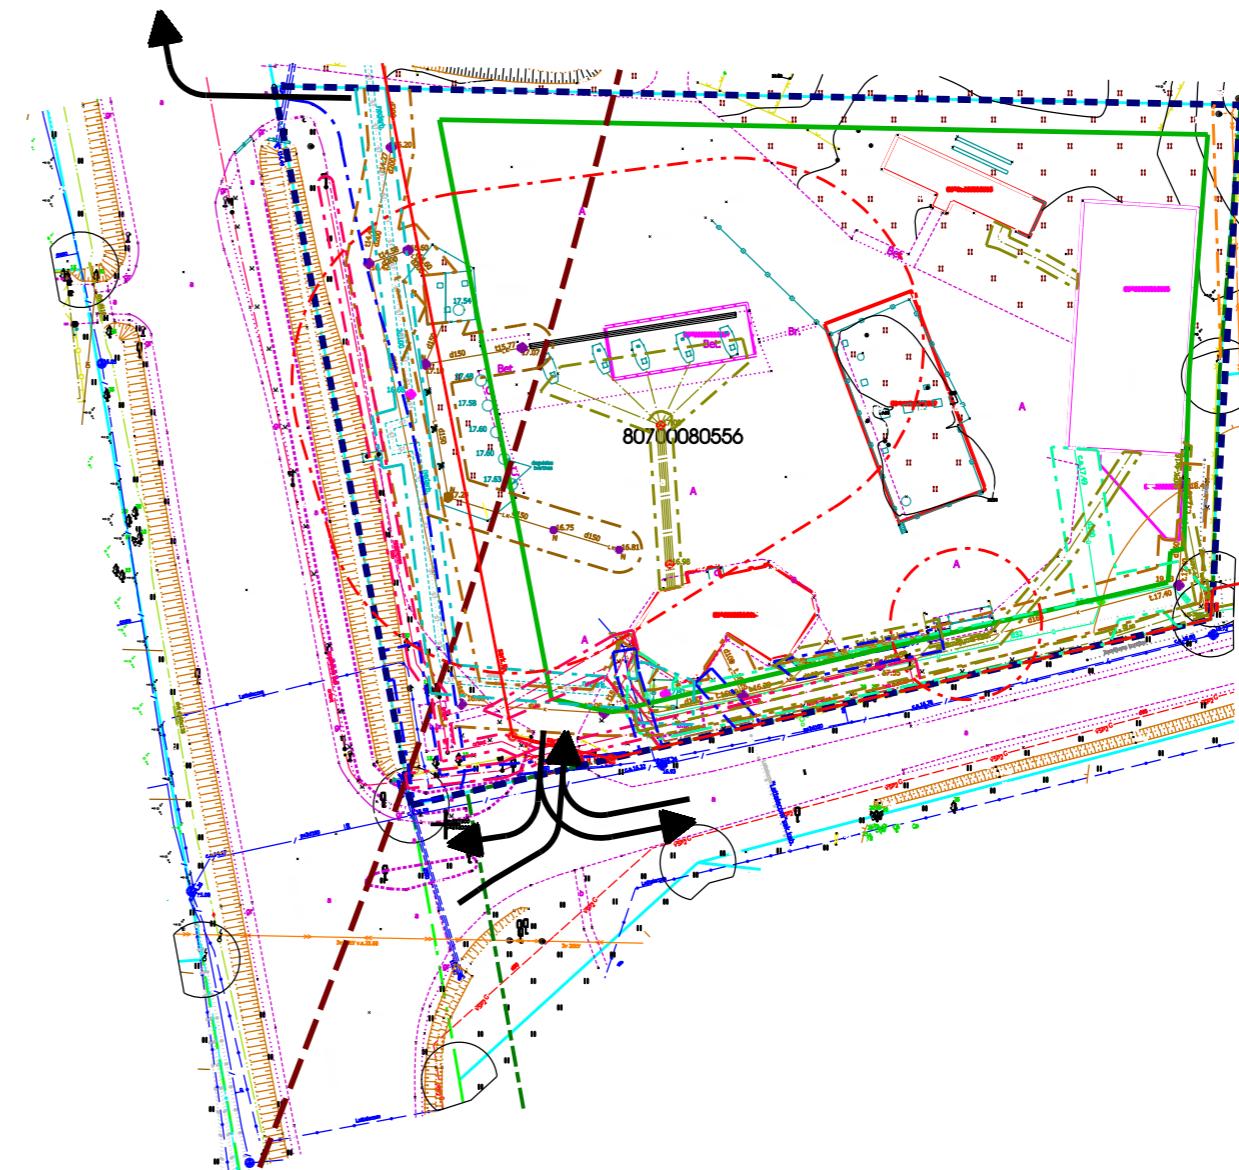

Mērogs 1:1000

0 10 20 50

100

m

Lokāplānojuma 1. redakcija nodota publiskajai apspiešanai ar 2016. gada 28. janvāra Kekavas novada domes lēmumu 2.š 3. "Par lokāplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā tpašumā Rīgas iela 107, Kekavā, Kekavas pagastā, Kekavas novada nodošanu publiskajai apspiešanai un atzinumu saņemšanai" (protokols Nr.4.)

Kekavas novada domes priekšsēdētājs:

A. Damlics _____

2016. gada _____

AIZSARGJOSLAS UN APGRŪTINĀJUMI

Lokāplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā tpašumā Rīgas iela 107, Kekavā, Kekavas pagastā, Kekavas novadā

Kekavas novada domes priekšsēdētājs:

Izstrādes viedtājs	Telpiskās plānošanas daļas viedtājs	J. Krišanovs
--------------------	-------------------------------------	--------------

Izstrādāja	Teritorijas plānotāja	L. Sāja
------------	-----------------------	---------

3. LAPA NO 3 M 1:1000 1mm kartē atbilst 1.0 m dabā

PIEZĪMES:

- Izmantota topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000, Latvijas Ģeodēziskā Informācijas aģentūra, 2009.gads.
- Izmantoti Valsts zemes dienesta kadastra informācijas dati.
- Latvijas ģeodēziskā koordinātu sistēma LKS- 92 TM.
- Mēroga koeficients 0.9996.